



Lieferwerk: **FBB Hinwil**


Prüfstelle: **Consultest AG**

Gussasphalt - Deklaration 2023 MA 11 N

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: G332
Bindemittel:			
Ziel-Bitumen	B 35/50 NV		
- Dosierung in M-%	7.3	min. 7.0 M-%	
- löslicher Anteil in M-%	7.1	Toleranz EW = ± 0.5	
Zusätze:			
- Art	---		
- Dosierung in M-%	---		
- löslicher Anteil in M-%	---		
Rückgewinnung aus Mischgut			
- Penetration: min. [1/10 mm]	n.b.	keine Anforderung	
max. [1/10 mm]	n.b.	keine Anforderung	
- Erweichungspunkt R+K: max.	n.b.	keine Anforderung	
- Bindemittelabfluss	n.b.	keine Anforderung	
Mineralstoffe Herkunft:			
- Füller	Hauri		
- feine Gesteinskörnung	Flüelen		
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld		
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	48 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	52 M-%		
Mineralkategorie	C 95/1	C 95/1	
Splitt aus Ausbaupasphalt gewonnen			
- Sekundärsplitt M-%	10		
Recycling-Granulat			
- Rein Granulat Deckschicht M-%	---		
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	---		
			erfüllt
- Raumdichte kg/m3	---		
- Rohdichte kg/m3	---		
Eindringtiefe Statisch			
- 30min 40° 500 mm2	2.5	1.0...3.5 mm	
- Erhöhung nach 60 min.	0.4		
- 300min 22° 100 mm2	---		
Eindringtiefe Dynamisch			
- 2500 Prüfzyklen	---	≤ 4.0	
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	---	≤ 1.8	

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	0102-18-18	ja
gültig bis:	November 2023	
Konformitätserklärung		ja

Korngrößenverteilung:	mm	[M-%]	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0	100	
(Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1)	31.5	100	
	22.4	100	
	16.0	100	
	11.2	98	-8/+5
	8.0	83	
	5.6	70	
	4.0	60	± 8
	2.0	48	± 8
	1.0	43	
	0.5	38	
	0.25	32	
	0.125	28	
	0.063	24.0	± 4

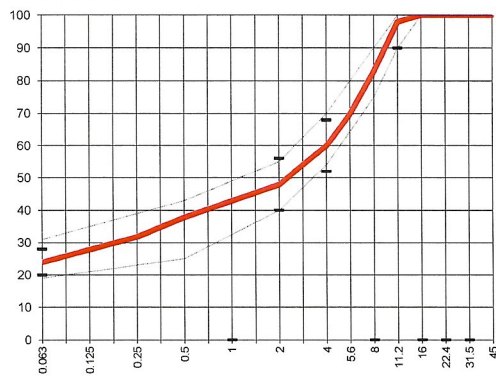

Datum: **18.01.2023**
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

FBB
 Frischbeton- + Baustoff AG
 Hinwil
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: **18.01.2023**
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Ohreningen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer