



Lieferwerk:


FBB - Werk Hinwil

Prüfstelle: Consultest AG

**Walzasphalt - Deklaration 2024 AC TDS 22 H**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	1673
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB 25/55-65 CH-E			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.3	Toleranz EW = $\pm 0.6$		
Zugabebitumen	PmB 45/80-65 CH-E			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [1/10 mm]	20			
- Penetration: max. [1/10 mm]	50			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80			
- Elastische Rückstellung [%]	$\geq 60$			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- grobe Gesteinskörnung	Rafzerfeld			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	35 M-%			
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	65 M-%			
Mineralkategorie	C 70/10	C 70/10		
Spplitt aus Ausbauasphalt gewonnen				
- Sekundärspplitt M-%	10			
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	50			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155°C			
- Raumdichte kg/m <sup>3</sup>	~ 2426			
- Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	~ 2524			
- Hohlraumgehalt V <sub>m</sub> , Vol-%	3.9	2.5...4.5		
- Hohlraumfüllungsgrad V <sub>FB</sub> , %	59.9	---		
- Stabilität S kN	10.5	---		
- Fliesen F, mm	2.8	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	2.4	$\leq 7.5$		
Wasserempfindlichkeit %	90.0	$\geq 70$		
Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100			
	31.5 [M-%] 100			
	22.4 [M-%] 96	-9/+5		
	16.0 [M-%] 86			
	11.2 [M-%] 74	$\pm 9$		
	8.0 [M-%] 63			
	5.6 [M-%] 52			
	4.0 [M-%] 46			
	2.0 [M-%] 35	$\pm 7$		
	1.0 [M-%] 25	$\pm 5$		
	0.5 [M-%] 20			
	0.25 [M-%] 14			
	0.125 [M-%] 10			
	0.063 [M-%] 7.5	$\pm 3$		

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	0102-23-29, 10526/23	ja
gültig bis:	November 2028	
Konformitätserklärung		ja

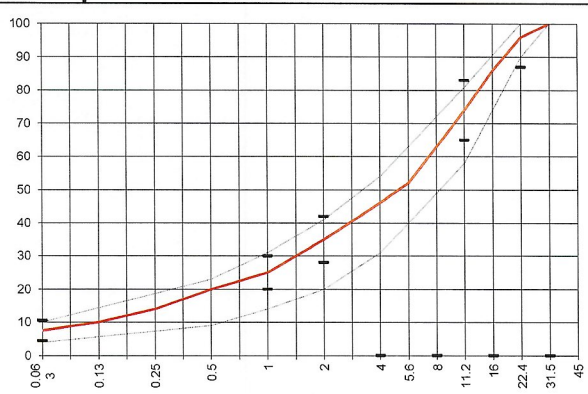

Datum: 18.01.2024

Stempel / Unterschrift  
Belagswerk

**FBB**  
Frischbeton- + Baustoff AG  
HINWIL  
Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: 18.01.2024

Stempel / Unterschrift  
Akreditiertes Labor

**CONSULTEST AG**  
Deisrütstrasse 11  
CH-8472 Dänwilgen

Datum:

Stempel / Unterschrift  
Unternehmer