



Lieferwerk: **FBB Hinwil**


Prüfstelle: **Consultest AG**

Gussasphalt - Deklaration 2025 MA 16 H

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code: G643
Bindemittel:			
Ziel-Bitumen	PmB 25/55-65 CH-E NV		
- Dosierung in M-%	6.5		
- löslicher Anteil in M-%	6.4	Toleranz EW = ± 0.6	
Zusätze:			
- Art:	---		
- Dosierung in M-%	---		
- löslicher Anteil in M-%	---		
Rückgewinnung aus Mischgut			
- Penetration: [1/10 mm]	35	20 ... 50	
- Erweichungspunkt R+K (°C)	78.2	≥ 65	
- el. Rückstellung (%)	60	≥ 30	
Mineralstoffe Herkunft:			
- Füller	Hauri		
- feine Gesteinskörnung	Flüelen		
- grobe Gesteinskörnung	Weiach		
- Min.anteil Sand ≤ 2.0 mm o. Filler	42 M-%		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	58 M-%		
Mineralkategorie	C 95/1	C 95/1	
Splitt aus Ausbauasphalt gewonnen			
- Sekundärsplitt M-%	10		
Recycling-Granulat			
- Rein Granulat Deckschicht M-%	---		
- Frässmat. Schutz+Bindersch.M-%	---		
- Raumdichte kg/m3	~ 2400		
- Rohdichte kg/m3	~ 2450		
Eindringtiefe Statisch			
- 30min 40° 500 mm2	0.9	≤ 1.8	
- Erhöhung nach 60 min.	0.2	≤ 0.4	
- 300min 22° 100 mm2	---		
Eindringtiefe Dynamisch			
- 2500 Prüfzyklen	0.6	≤ 1.8	
- 2500 - 5000 Prüfzyklen	0.1	≤ 0.5	

Typprüfung	erfüllt
Nummer: 0102-24-24/09959/24	ja
gültig bis: Oktober 2029	
Konformitätserklärung	ja

Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] 100	
(Norm SN EN 12697-1 / EN 933-1)	31.5 [M-%] 100	
	22.4 [M-%] 100	
	16.0 [M-%] 98	-8/+5
	11.2 [M-%] 83	
	8.0 [M-%] 70	± 8
	5.6 [M-%] 60	
	4.0 [M-%] 52	
	2.0 [M-%] 42	± 8
	1.0 [M-%] 38	
	0.5 [M-%] 34	
	0.25 [M-%] 30	
	0.125 [M-%] 27	
	0.063 [M-%] 23.0	± 4

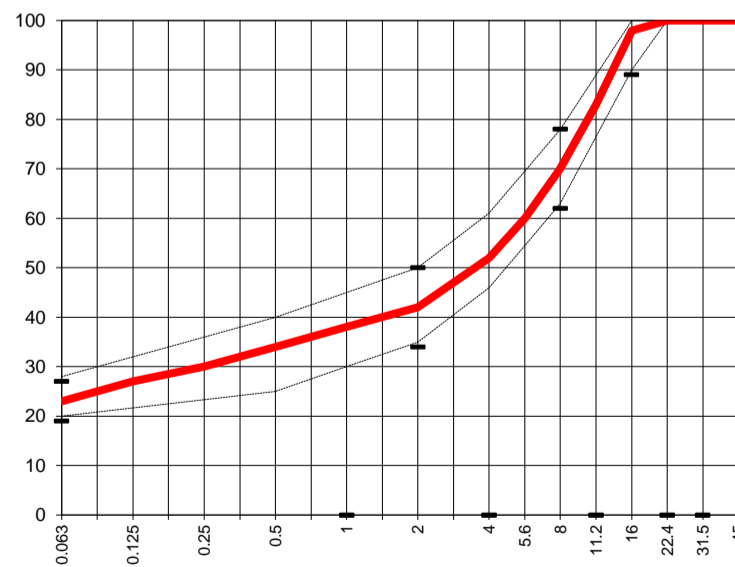

Datum: **21.01.2025**
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk

FBB
 Frischbeton- + Baustoff AG
 HINWIL
 Postfach, 8494 BAUMA ZH

Datum: **21.01.2025**
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor

CONSULTEST AG
 Deisrütistrasse 11
 CH-8472 Ohringen

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer